

SOUHRNNÁ ZPRÁVA O DOSAŽENÉ ÚROVNI KVALITY DISTRIBUCE ELEKTŘINY A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB

Držitel licence: LIGNA a.s.

Rok: 2019

| Napětová hladina | nn | vn | vvn |
|--|------|----|-----|
| Počet zákazníků [-] | 106 | 0 | 0 |
| Celkové množství distribuované elektřiny [MWh] | 1620 | 0 | 0 |
| Délka kabelových vedení [km] | 10 | 0 | 0 |
| Délka venkovních vedení [km] | 0 | 0 | 0 |

1. Plnění standardů distribuce elektřiny v roce 2019


| § | Standard | Počet případů | | | Počet vyplacených náhrad [-] | Výše vyplacených náhrad [Kč] | Teoretická výše náhrad* [Kč] |
|----|---|---------------|--------------------|-----|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | Celkem [-] | Standard nedodržen | | | | |
| | | | [-] | [%] | | | |
| 5 | ukončení přerušení přenosu nebo distribuce elektřiny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | dodržení plánovaného omezení nebo přerušení distribuce elektřiny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | výměny poškozené pojistky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | lhůty pro vyřízení reklamace na kvalitu napětí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | lhůty pro odstranění příčin snížené kvality napětí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | zaslání stanoviska k žádosti o připojení zařízení žadatele k přenosové nebo distribuční soustavě | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | umožnění přenosu nebo distribuce elektřiny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ukončení přerušení distribuce elektřiny z důvodu prodloužení zákazníka nebo dodavatele sdružené služby s úhradou plateb za poskytnutou distribuci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ukončení přerušení distribuce elektřiny na žádost dodavatele nebo dodavatele sdružené služby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | výměny měřicího zařízení a vyrovnaní plateb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | předávání údajů o měření | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | lhůty pro vyřízení reklamace vyúčtování distribuce elektřiny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | dodržení termínu schůzky se zákazníkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

* Teoretická výše náhrad - výše náhrad v případě, že by o náhradu požádali všichni zákazníci, kteří měli na poskytnutí náhrad právo.

2. Dosažené hodnoty ukazatelů nepřetržitosti distribuce elektřiny v roce 2019

| Zahrnutá přerušení distribuce elektřiny | Průměrný počet přerušení distribuce elektřiny u zákazníka na napětové hladině | | | Průměrná souhrnná doba trvání přerušení distribuce elektřiny u zákazníka na napětové hladině | | | Průměrná doba trvání jednoho přerušení distribuce elektřiny u zákazníka na napětové hladině | | |
|---|---|---------------------|----------------------|--|---------------------|----------------------|---|---------------------|----------------------|
| | nn | vn | vvn | nn | vn | vvn | nn | vn | vvn |
| | SAIFI _{nn} | SAIFI _{vn} | SAIFI _{vvn} | SAIDI _{nn} | SAIDI _{vn} | SAIDI _{vvn} | CAIDI _{nn} | CAIDI _{vn} | CAIDI _{vvn} |
| | [1/rok] | | | [min/rok] | | | [min] | | |
| neplánovaná | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| z toho poruchová za obvyklých povětrnostních podmínek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| z toho poruchová způsobená jednáním třetí osoby | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| z toho ostatní neplánovaná | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| plánovaná | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| celkem - hladinové ukazatele | 0,00 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| celkem - systémové ukazatele | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | |

3. Dosažené hodnoty ukazatelů nepřetržitosti distribuce elektřiny (SAIFI, SAIDI) pro zákazníky napájené z hladiny nízkého napětí v posledních 3 letech (graficky)

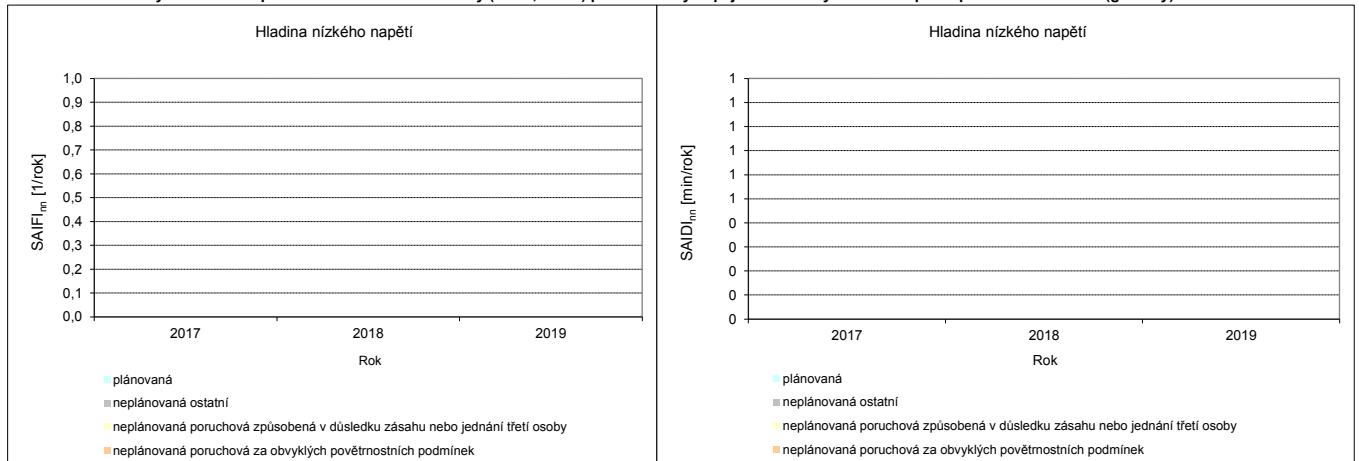

4. Komentář provozovatele distribuční soustavy k hodnocenému období a k dosaženým hodnotám ukazatelů nepřetržitosti distribuce elektřiny LDS od 6/2018