

SOUHRNNÁ ZPRÁVA O DOSAŽENÉ ÚROVNI KVALITY DISTRIBUCE ELEKTŘINY A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB

Držitel licence: LIGNA a.s.

Rok: 2017

Napětová hladina	nn	vn	vvn
Počet zákazníků [-]	85	0	0
Celkové množství distribuované elektřiny [MWh]	1 204	0	0
Délka kabelových vedení [km]	10	0	0
Délka venkovních vedení [km]	0	0	0

1. Plnění standardů distribuce elektřiny v roce 2017


§	Standard	Počet případů			Počet vyplacených náhrad [-]	Výše vyplacených náhrad [Kč]	Teoretická výše náhrad* [Kč]
		Celkem [-]	Standard nedodržen				
			[-]	[%]			
5	ukončení přerušeni přenosu nebo distribuce elektřiny	0	0	0,00	0	0	
6	dodržení plánovaného omezení nebo přerušeni distribuce elektřiny	0	0	0,00	0	0	
7	výměny poškozené pojistky	0	0	0,00	0	0	
9	lhůty pro vyřízení reklamace na kvalitu napětí	0	0	0,00	0	0	0
10	lhůty pro odstranění příčin snížené kvality napětí	0	0	0,00	0	0	0
11	zaslání stanoviska k žádosti o připojení zařízení žadatele k přenosové nebo distribuční soustavě	0	0	0,00	0	0	0
12	umožnění přenosu nebo distribuce elektřiny	0	0	0,00	0	0	0
13	ukončení přerušeni distribuce elektřiny z důvodu prodlení zákazníka nebo dodavatele sdružené služby s úhradou plateb za poskytnutou distribuci	0	0	0,00	0	0	0
14	ukončení přerušeni distribuce elektřiny na žádost dodavatele nebo dodavatele sdružené služby	0	0	0,00	0	0	0
15	výměny měřicího zařízení a vyrovnání plateb	0	0	0,00	0	0	0
16	předávání údajů o měření	0	0	0,00	0	0	0
17	lhůty pro vyřízení reklamace vyúčtování distribuce elektřiny	0	0	0,00	0	0	0
18	dodržení termínu schůzky se zákazníkem	0	0	0,00	0	0	0

* Teoretická výše náhrad - výše náhrad v případě, že by o náhradu požádali všichni zákazníci, kteří měli na poskytnutí náhrad právo.

2. Dosažené hodnoty ukazatelů nepřetržitosti distribuce elektřiny v roce 2017

Zahrnutá přerušeni distribuce elektřiny	Průměrný počet přerušeni distribuce elektřiny u zákazníka na napětové hladině			Průměrná souhrnná doba trvání přerušeni distribuce elektřiny u zákazníka na napětové hladině			Průměrná doba trvání jednoho přerušeni distribuce elektřiny u zákazníka na napětové hladině		
	nn	vn	vvn	nn	vn	vvn	nn	vn	vvn
	SAIFI _{nn}	SAIFI _{vn}	SAIFI _{vvn}	SAIDI _{nn}	SAIDI _{vn}	SAIDI _{vvn}	CAIDI _{nn}	CAIDI _{vn}	CAIDI _{vvn}
	[1/rok]			[min/rok]			[min]		
neplánovaná	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
z toho poruchová za obvyklých povětrnostních podmínek	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
z toho poruchová způsobená jednáním třetí osoby	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
z toho ostatní neplánovaná	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
plánovaná	0,000	0,0000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
celkem - hladinové ukazatele	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
celkem - systémové ukazatele	0,000			0,000			#DĚLENÍ_NULOU!		

3. Dosažené hodnoty ukazatelů nepřetržitosti distribuce elektřiny (SAIFI, SAIDI) pro zákazníky napájené z hladiny nízkého napětí v posledních 3 letech (graficky)

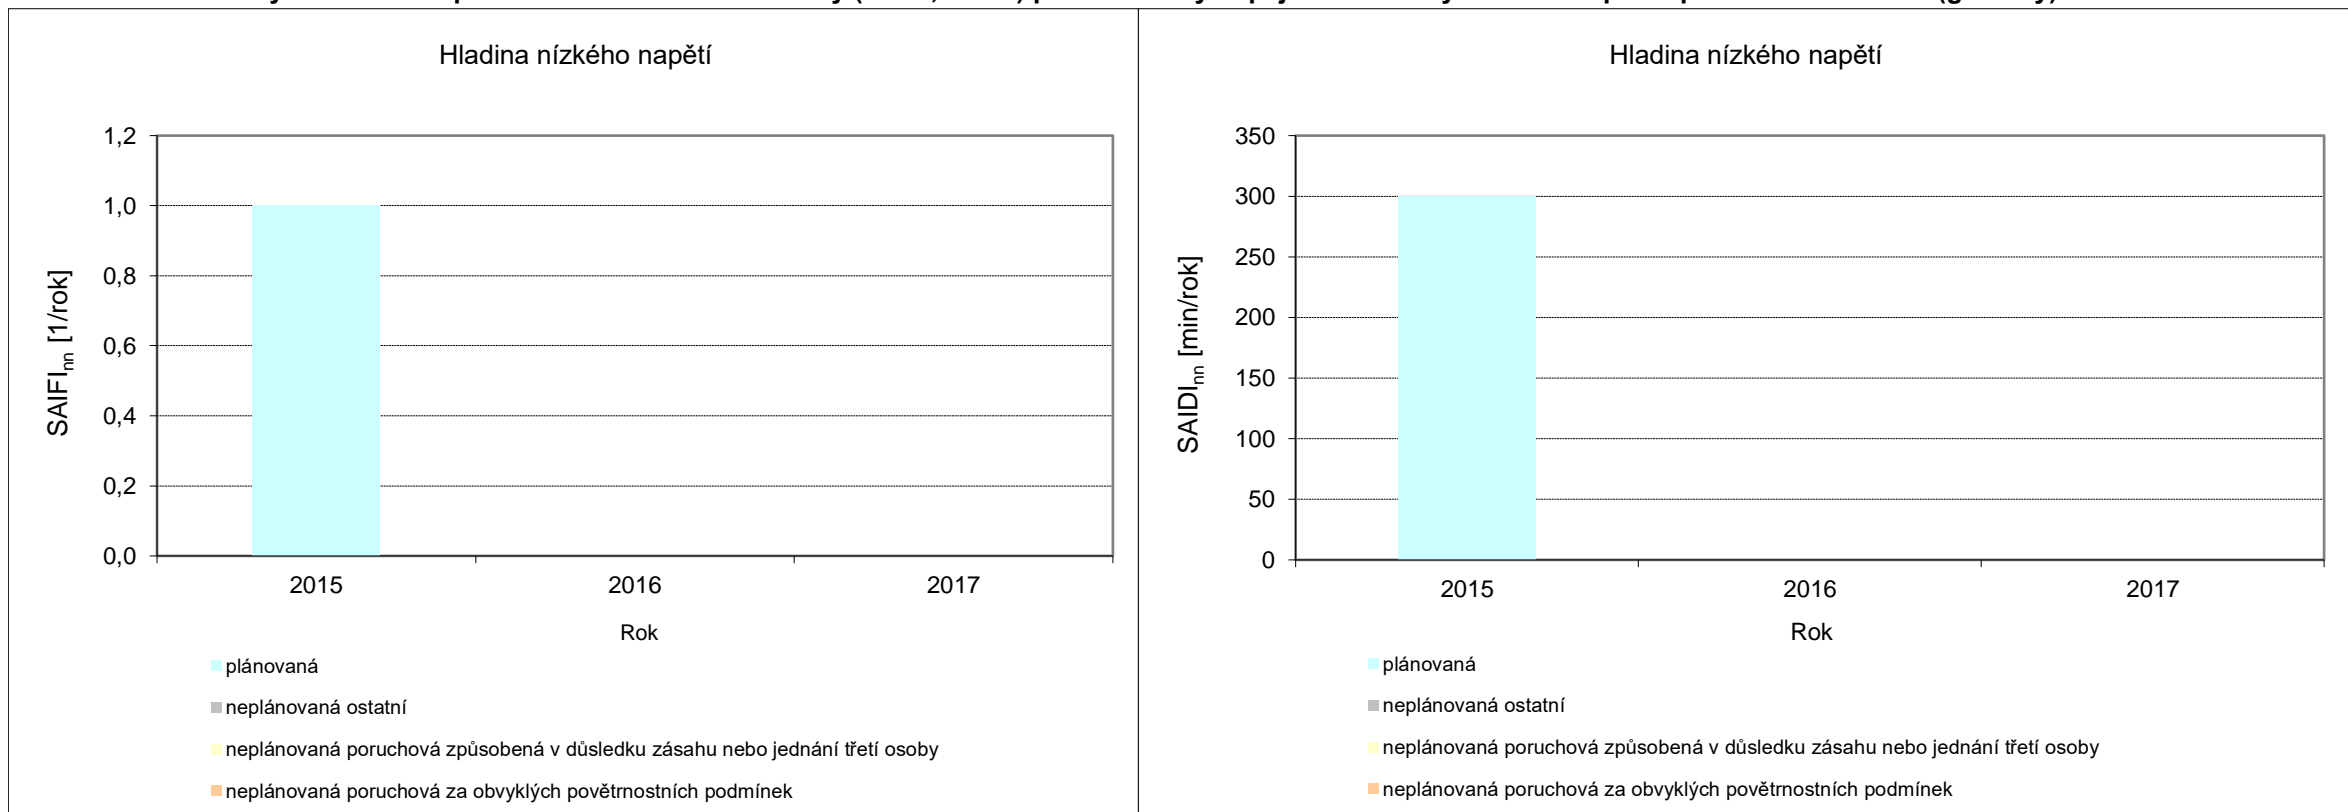

4. Komentář provozovatele distribuční soustavy k hodnocenému období a k dosaženým hodnotám ukazatelů nepřetržitosti distribuce elektřiny

V období od 1.1.2017 do 31.12.2017 se v distribuční soustavě provozované společností Ligna a.s. vyskytly jen drobné poruchy, které byly bezprostředně odstraněny.